

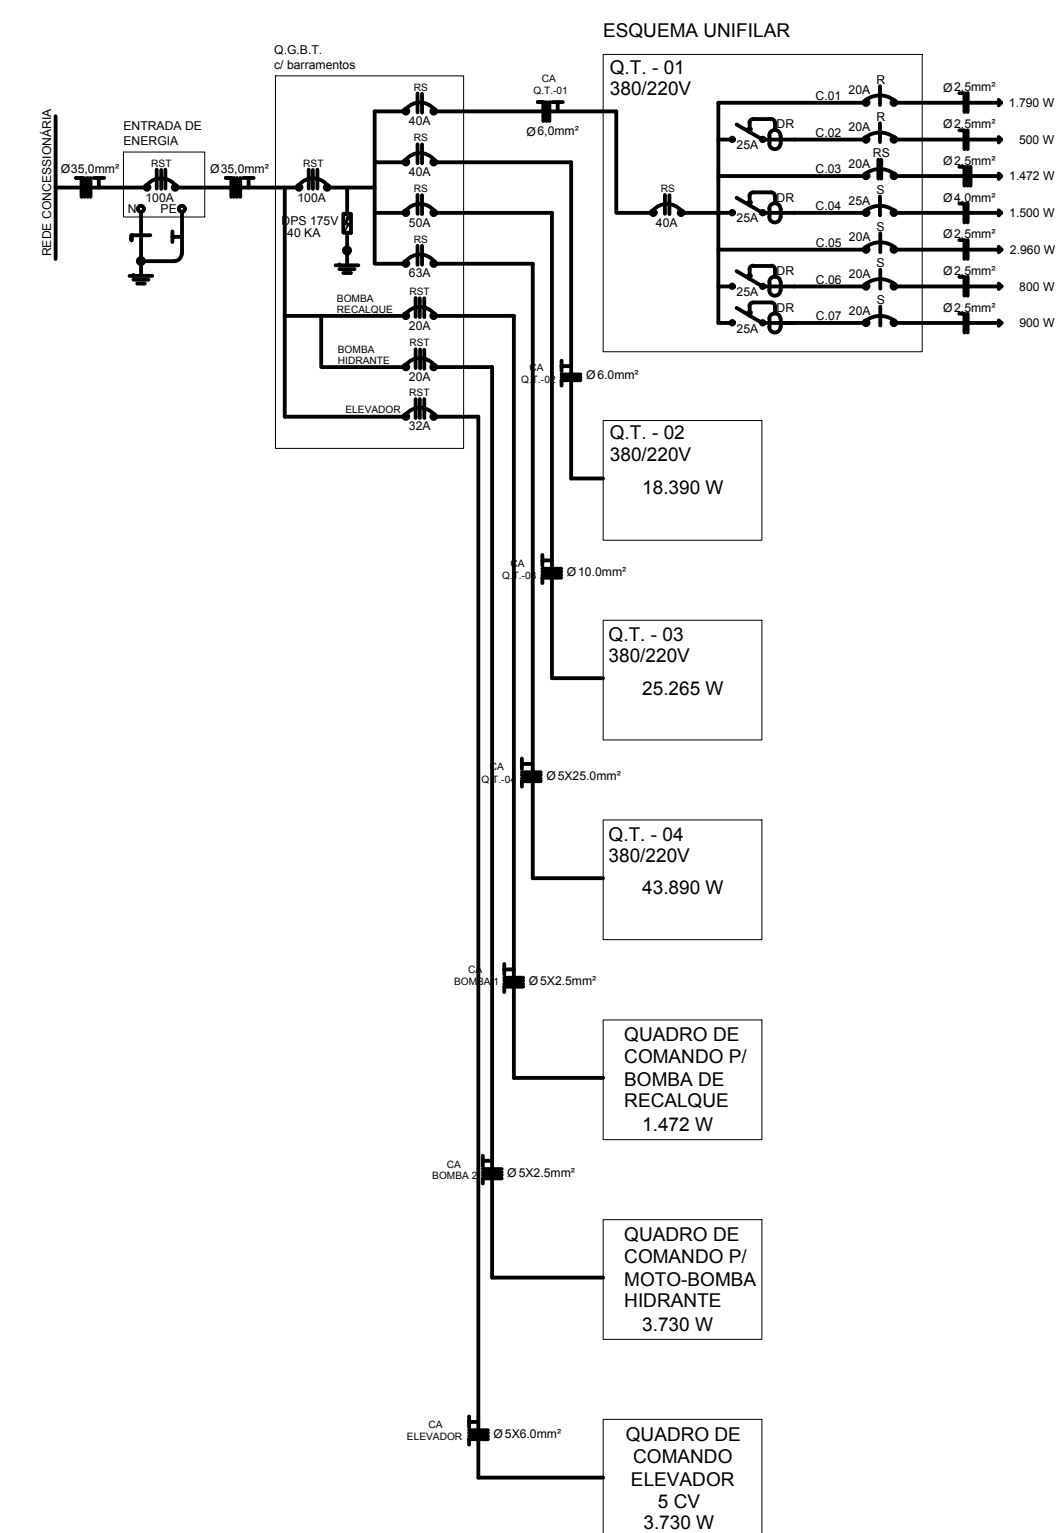
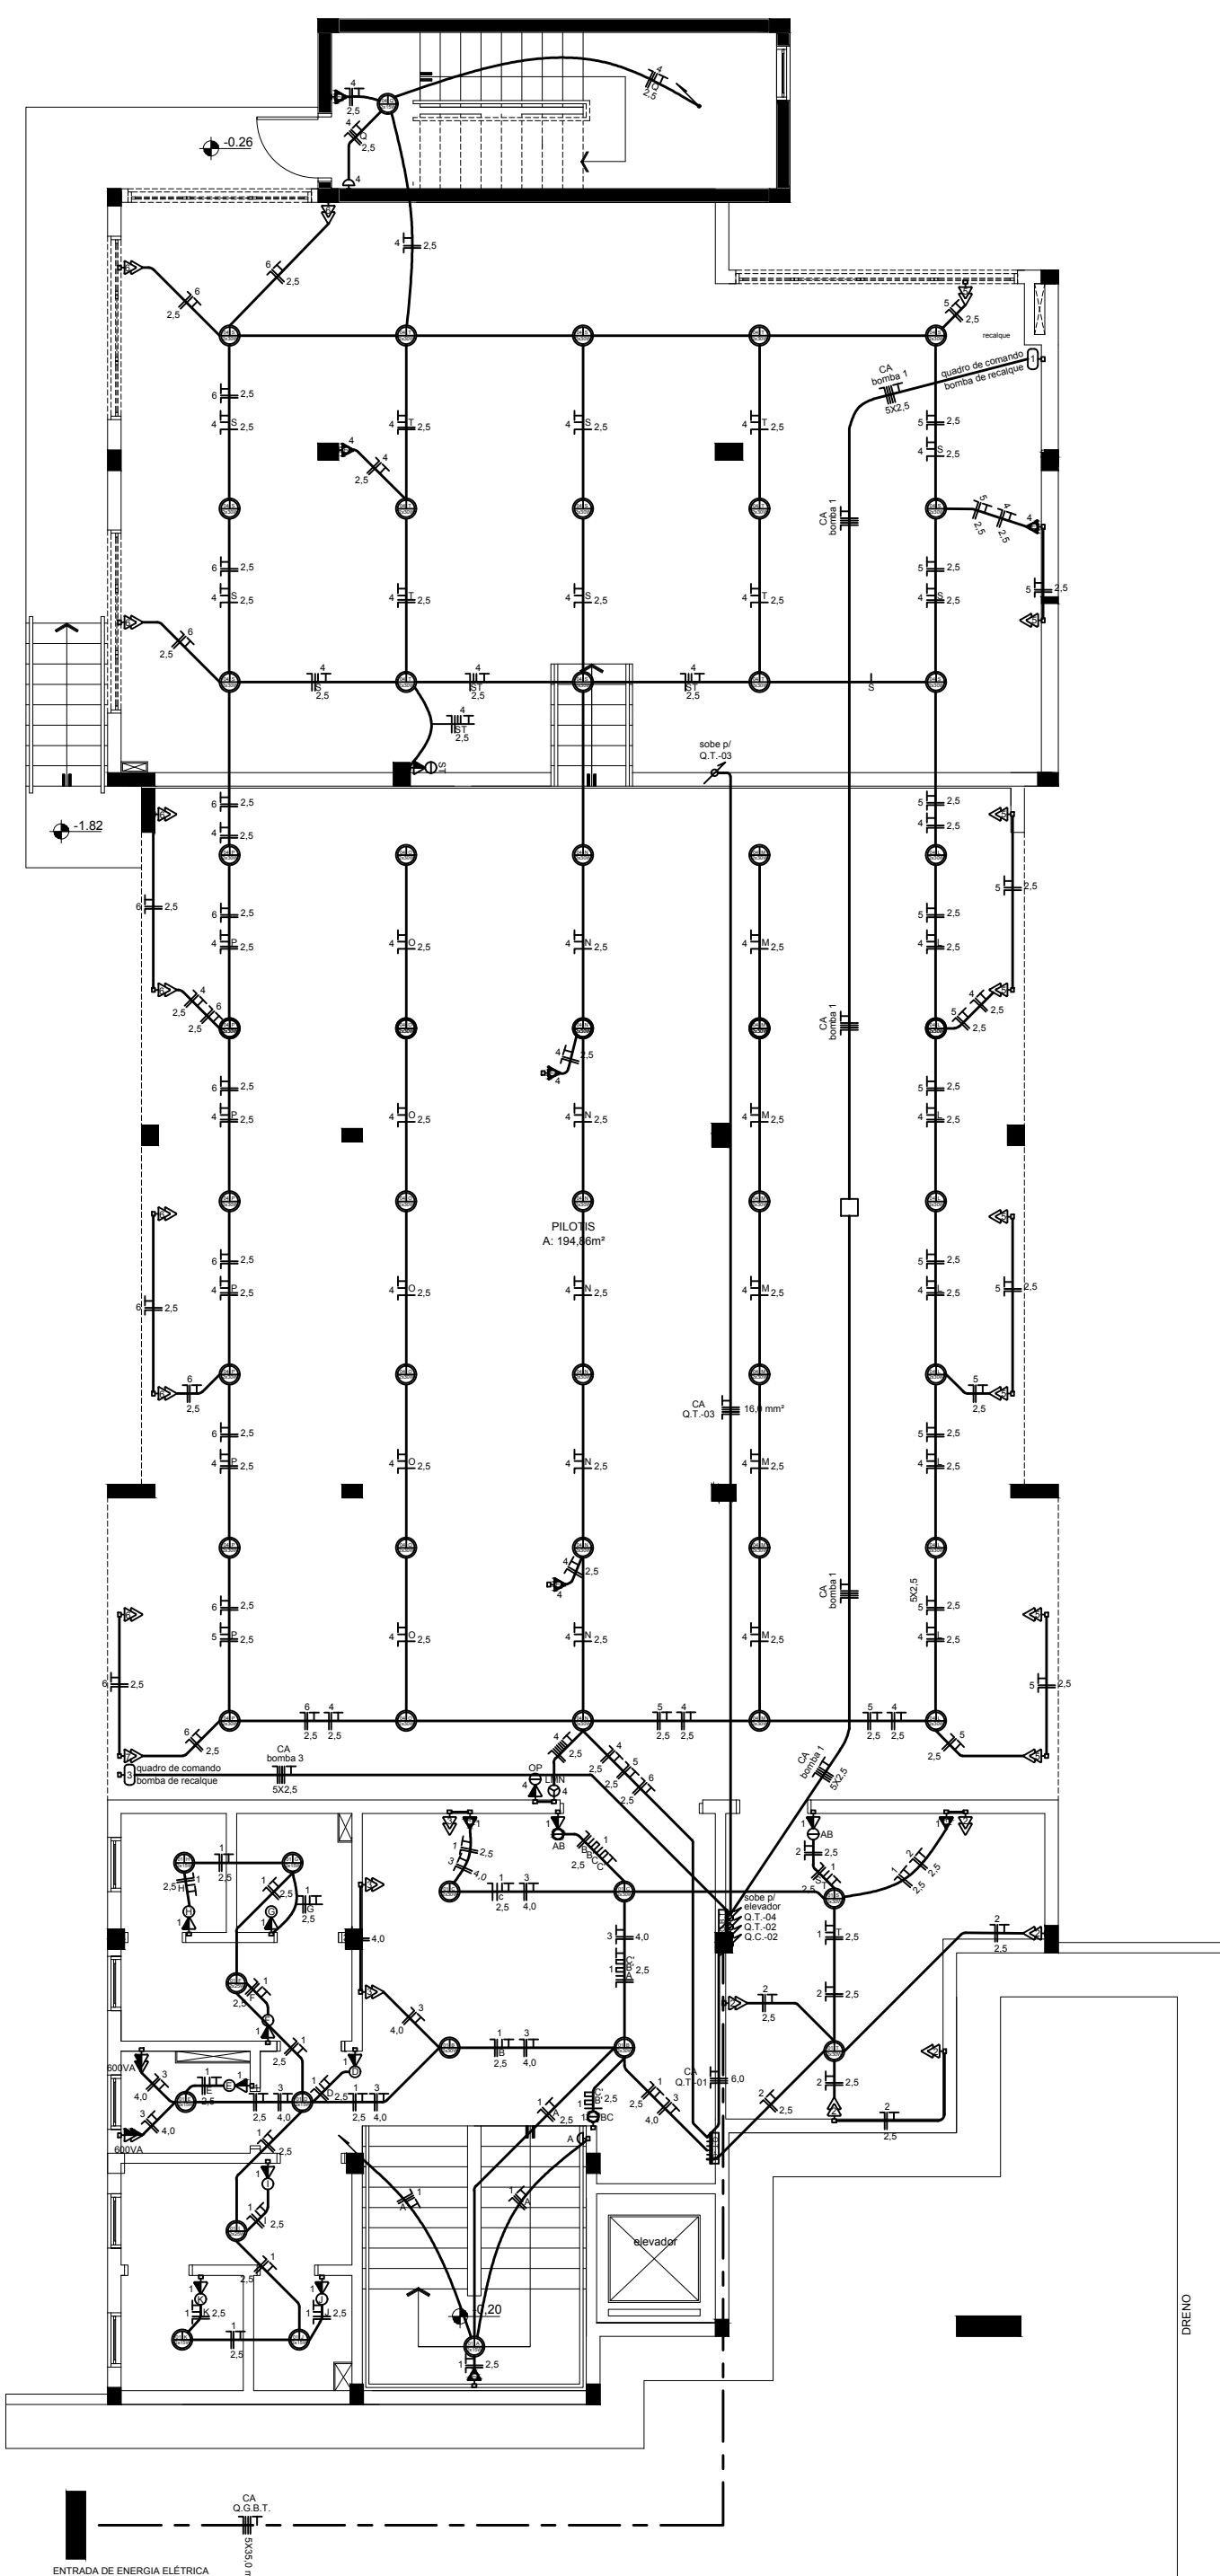
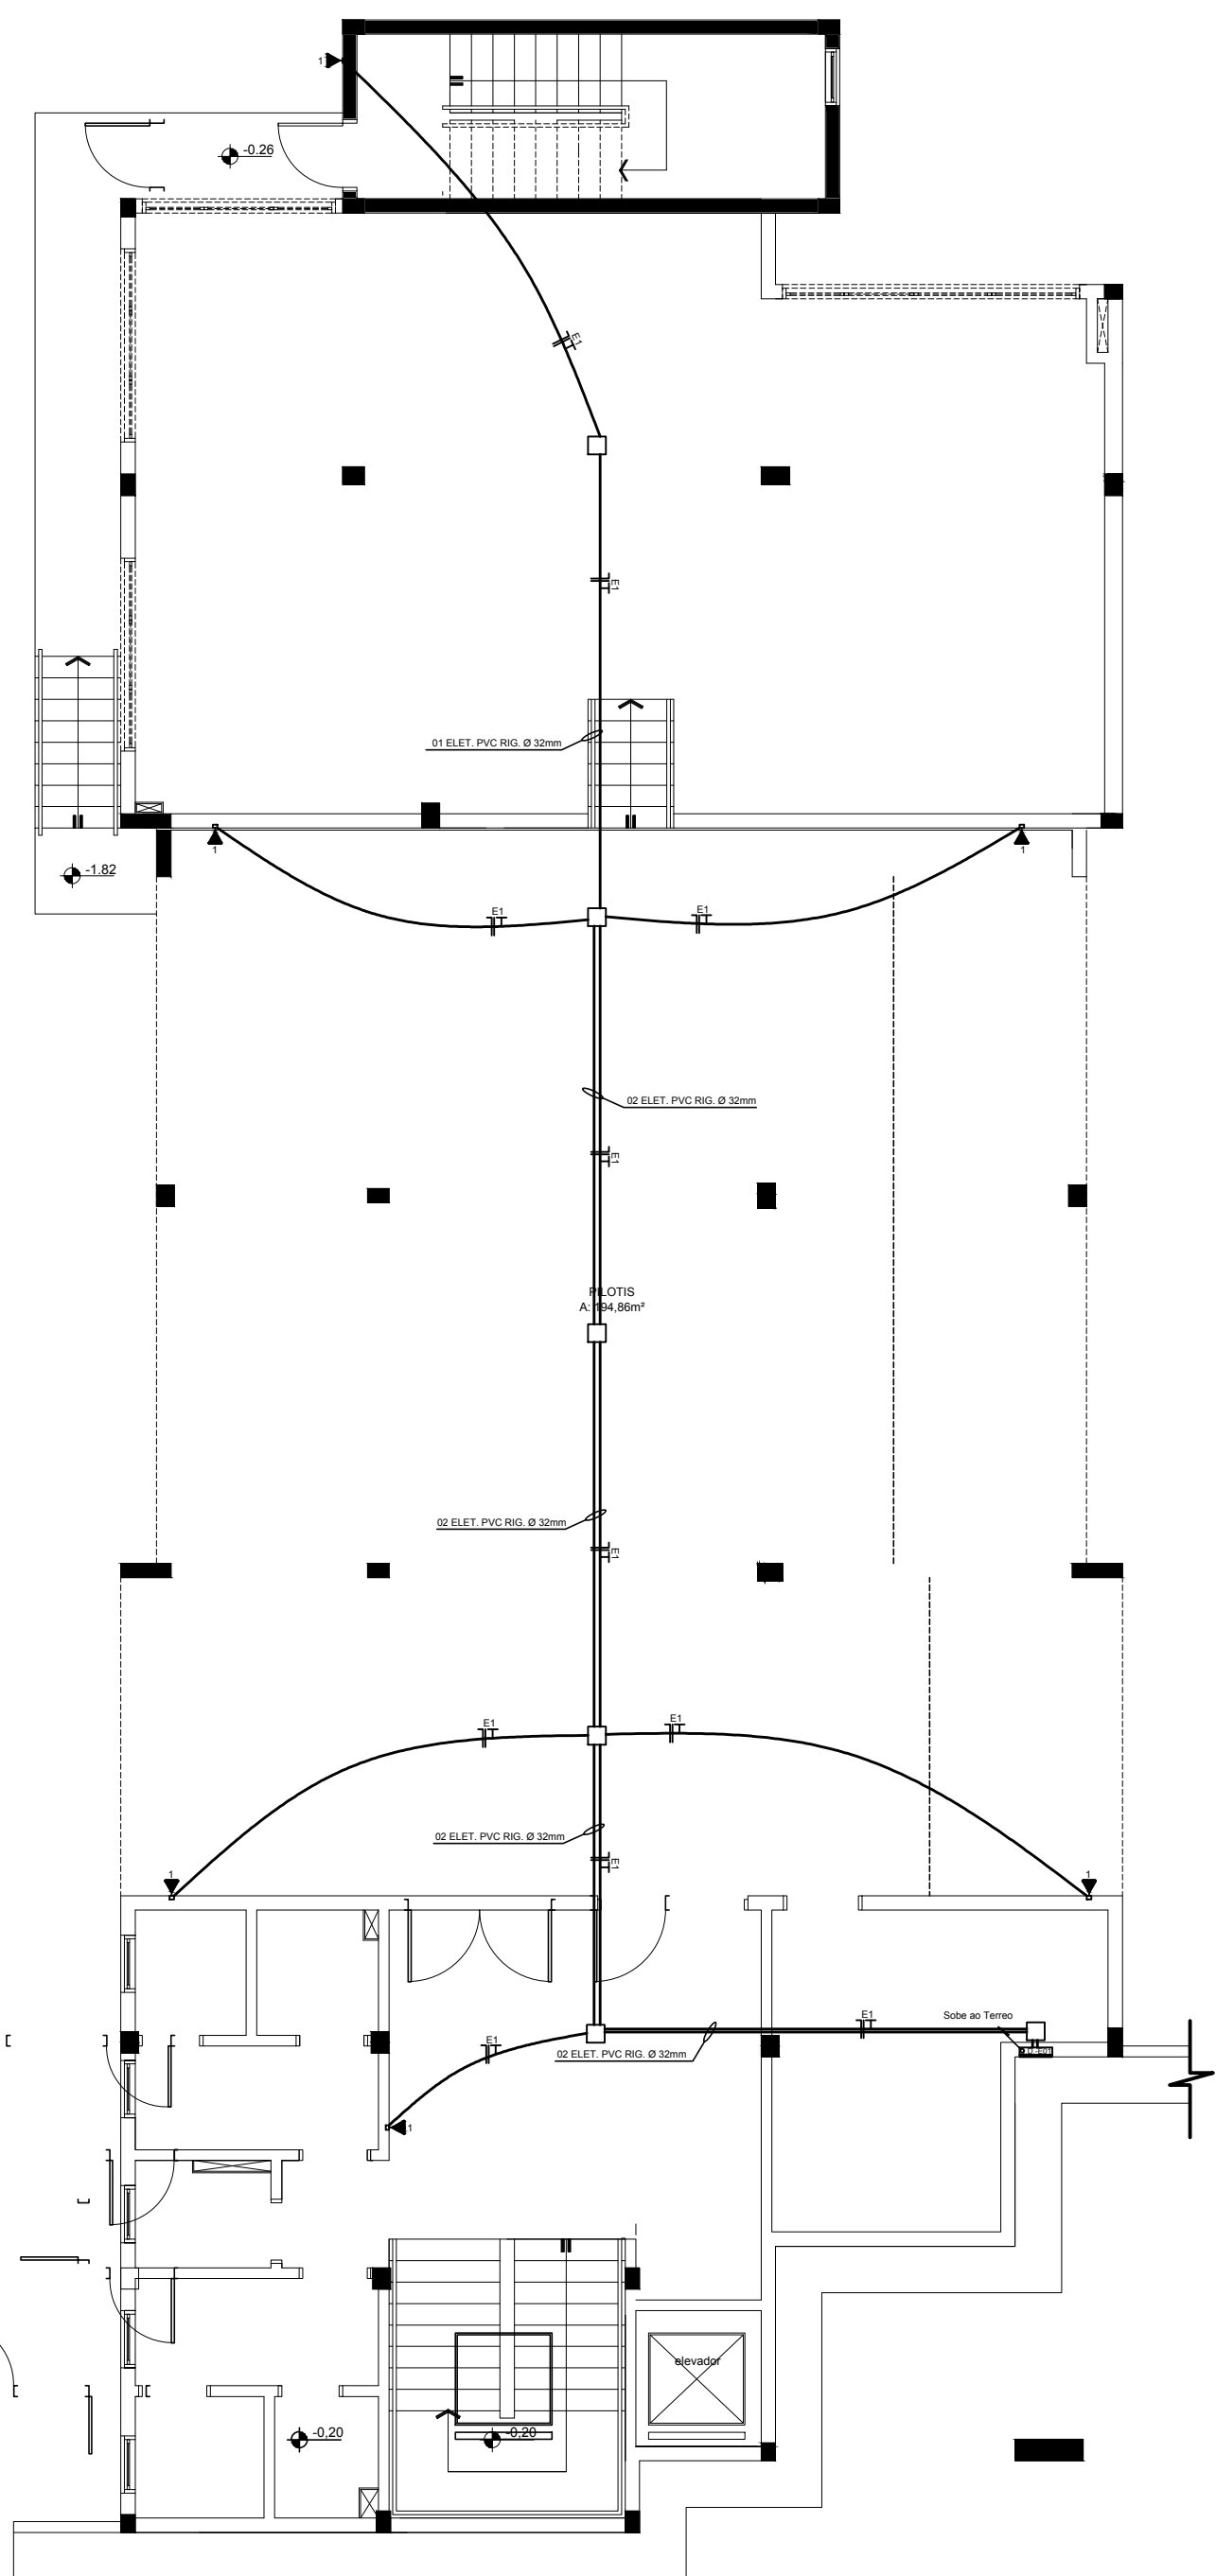
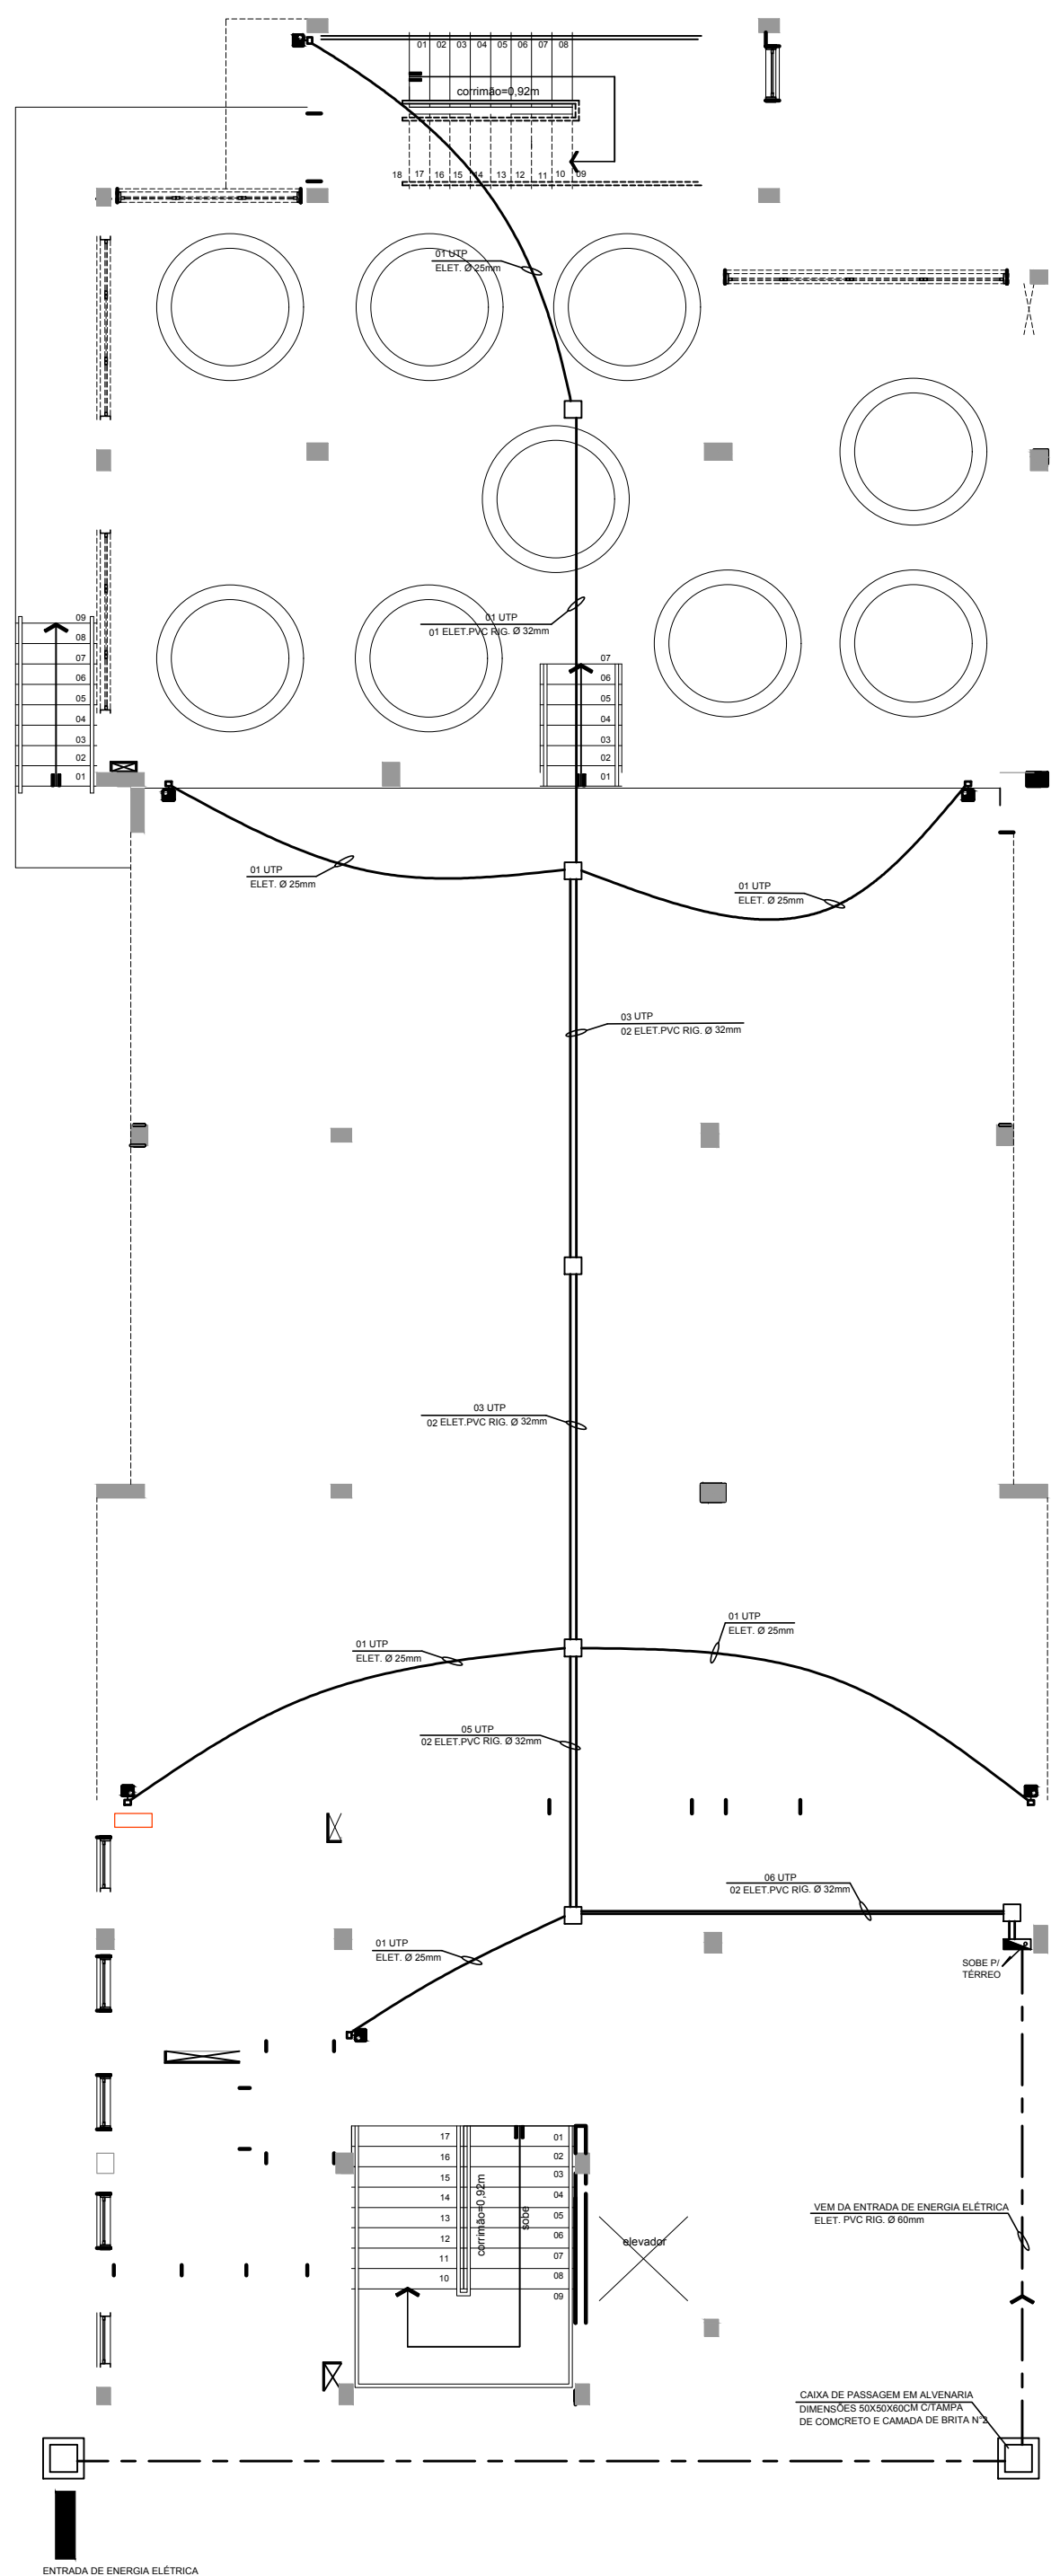
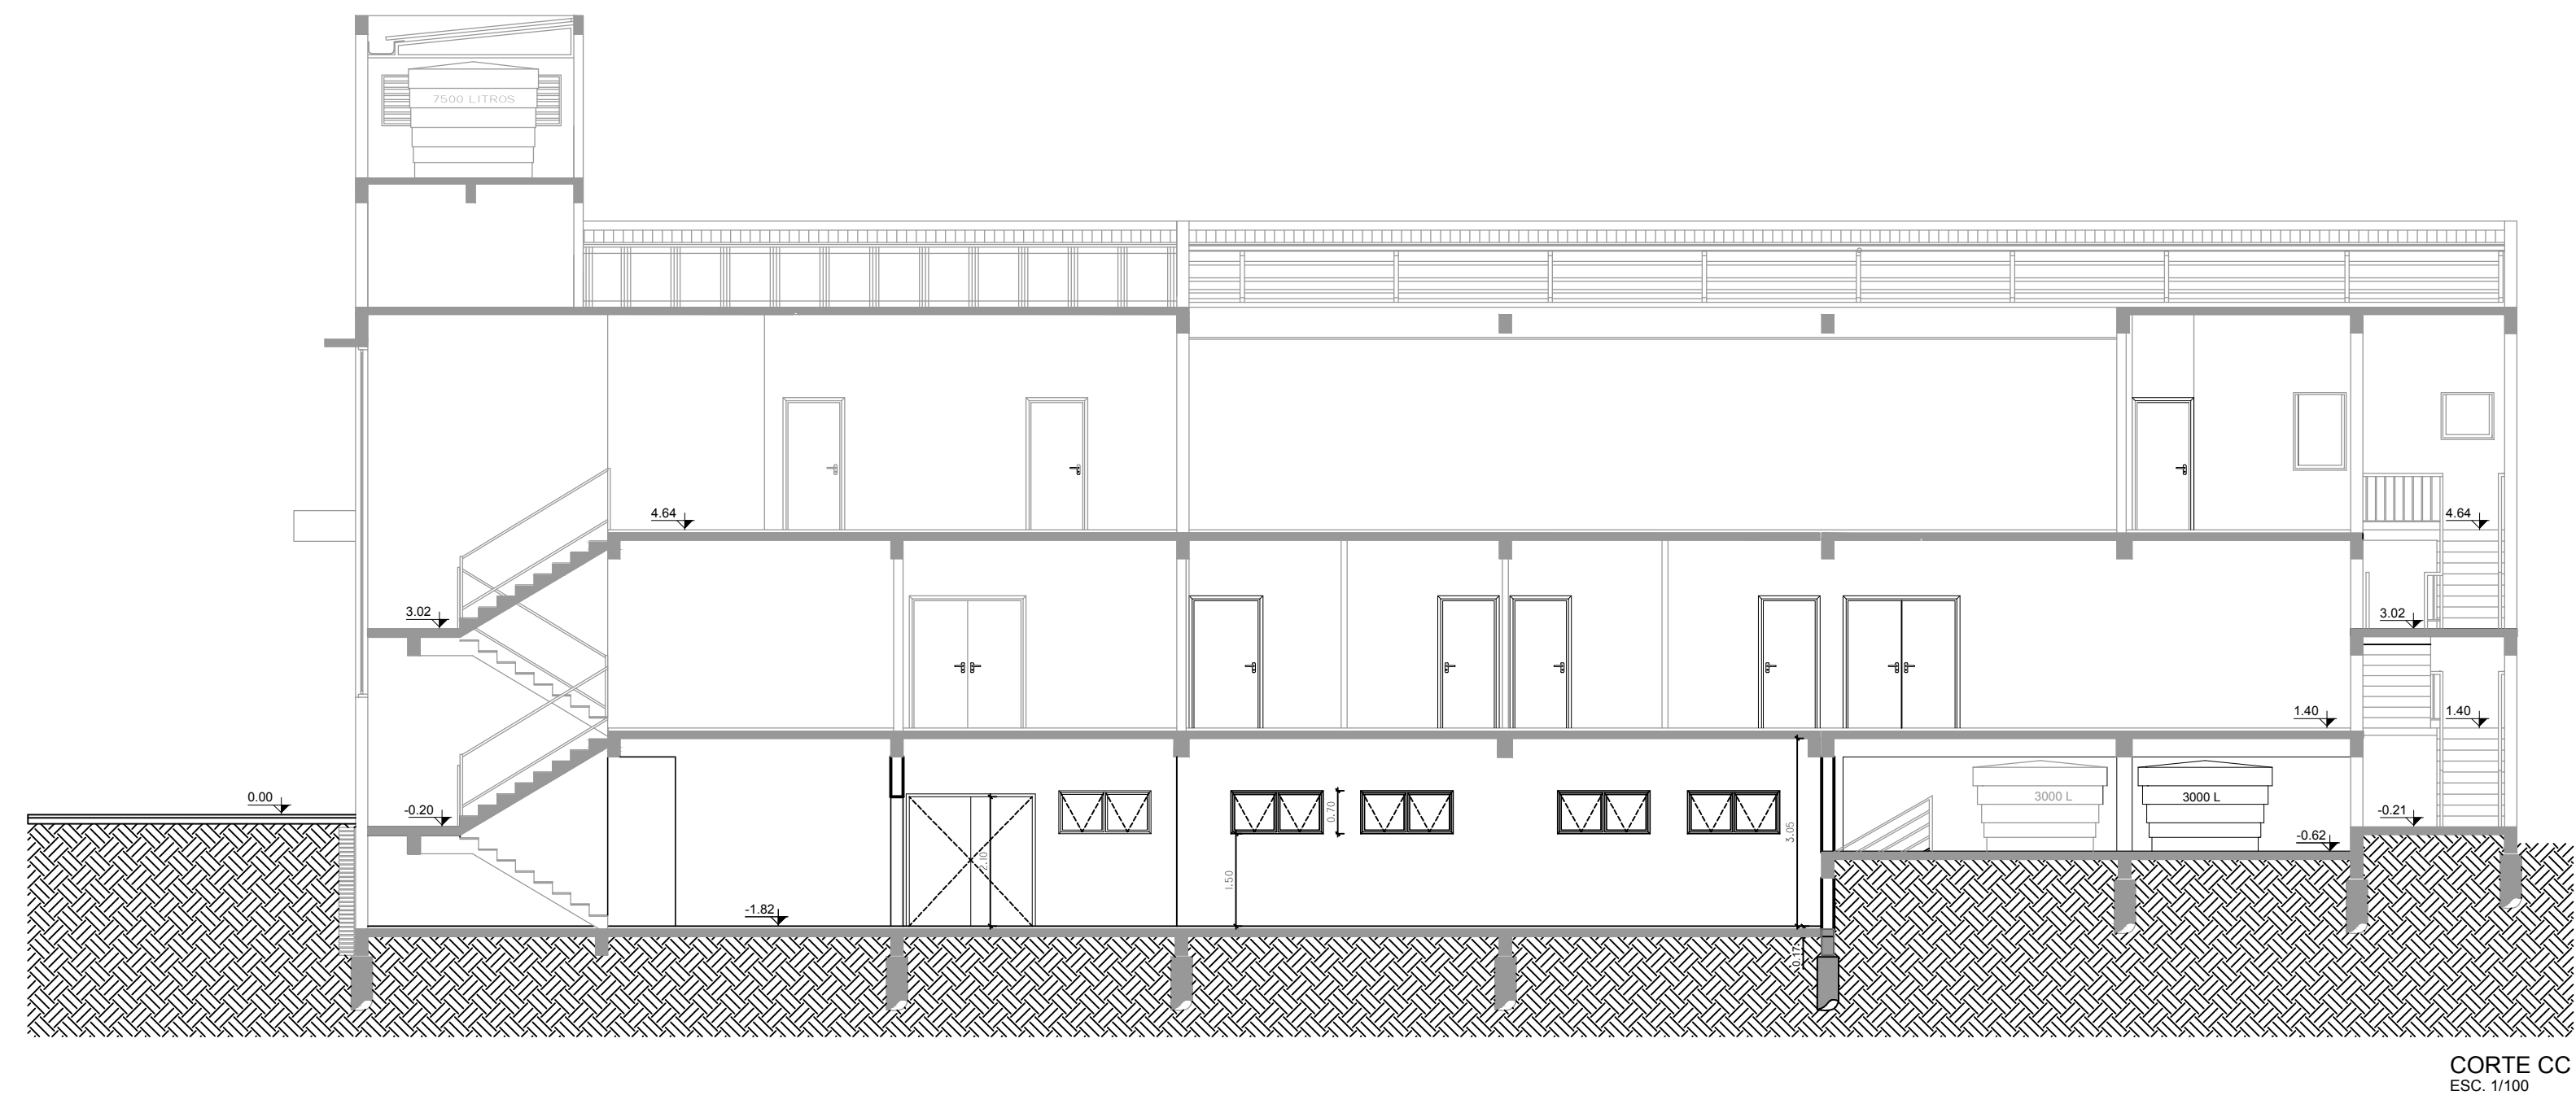
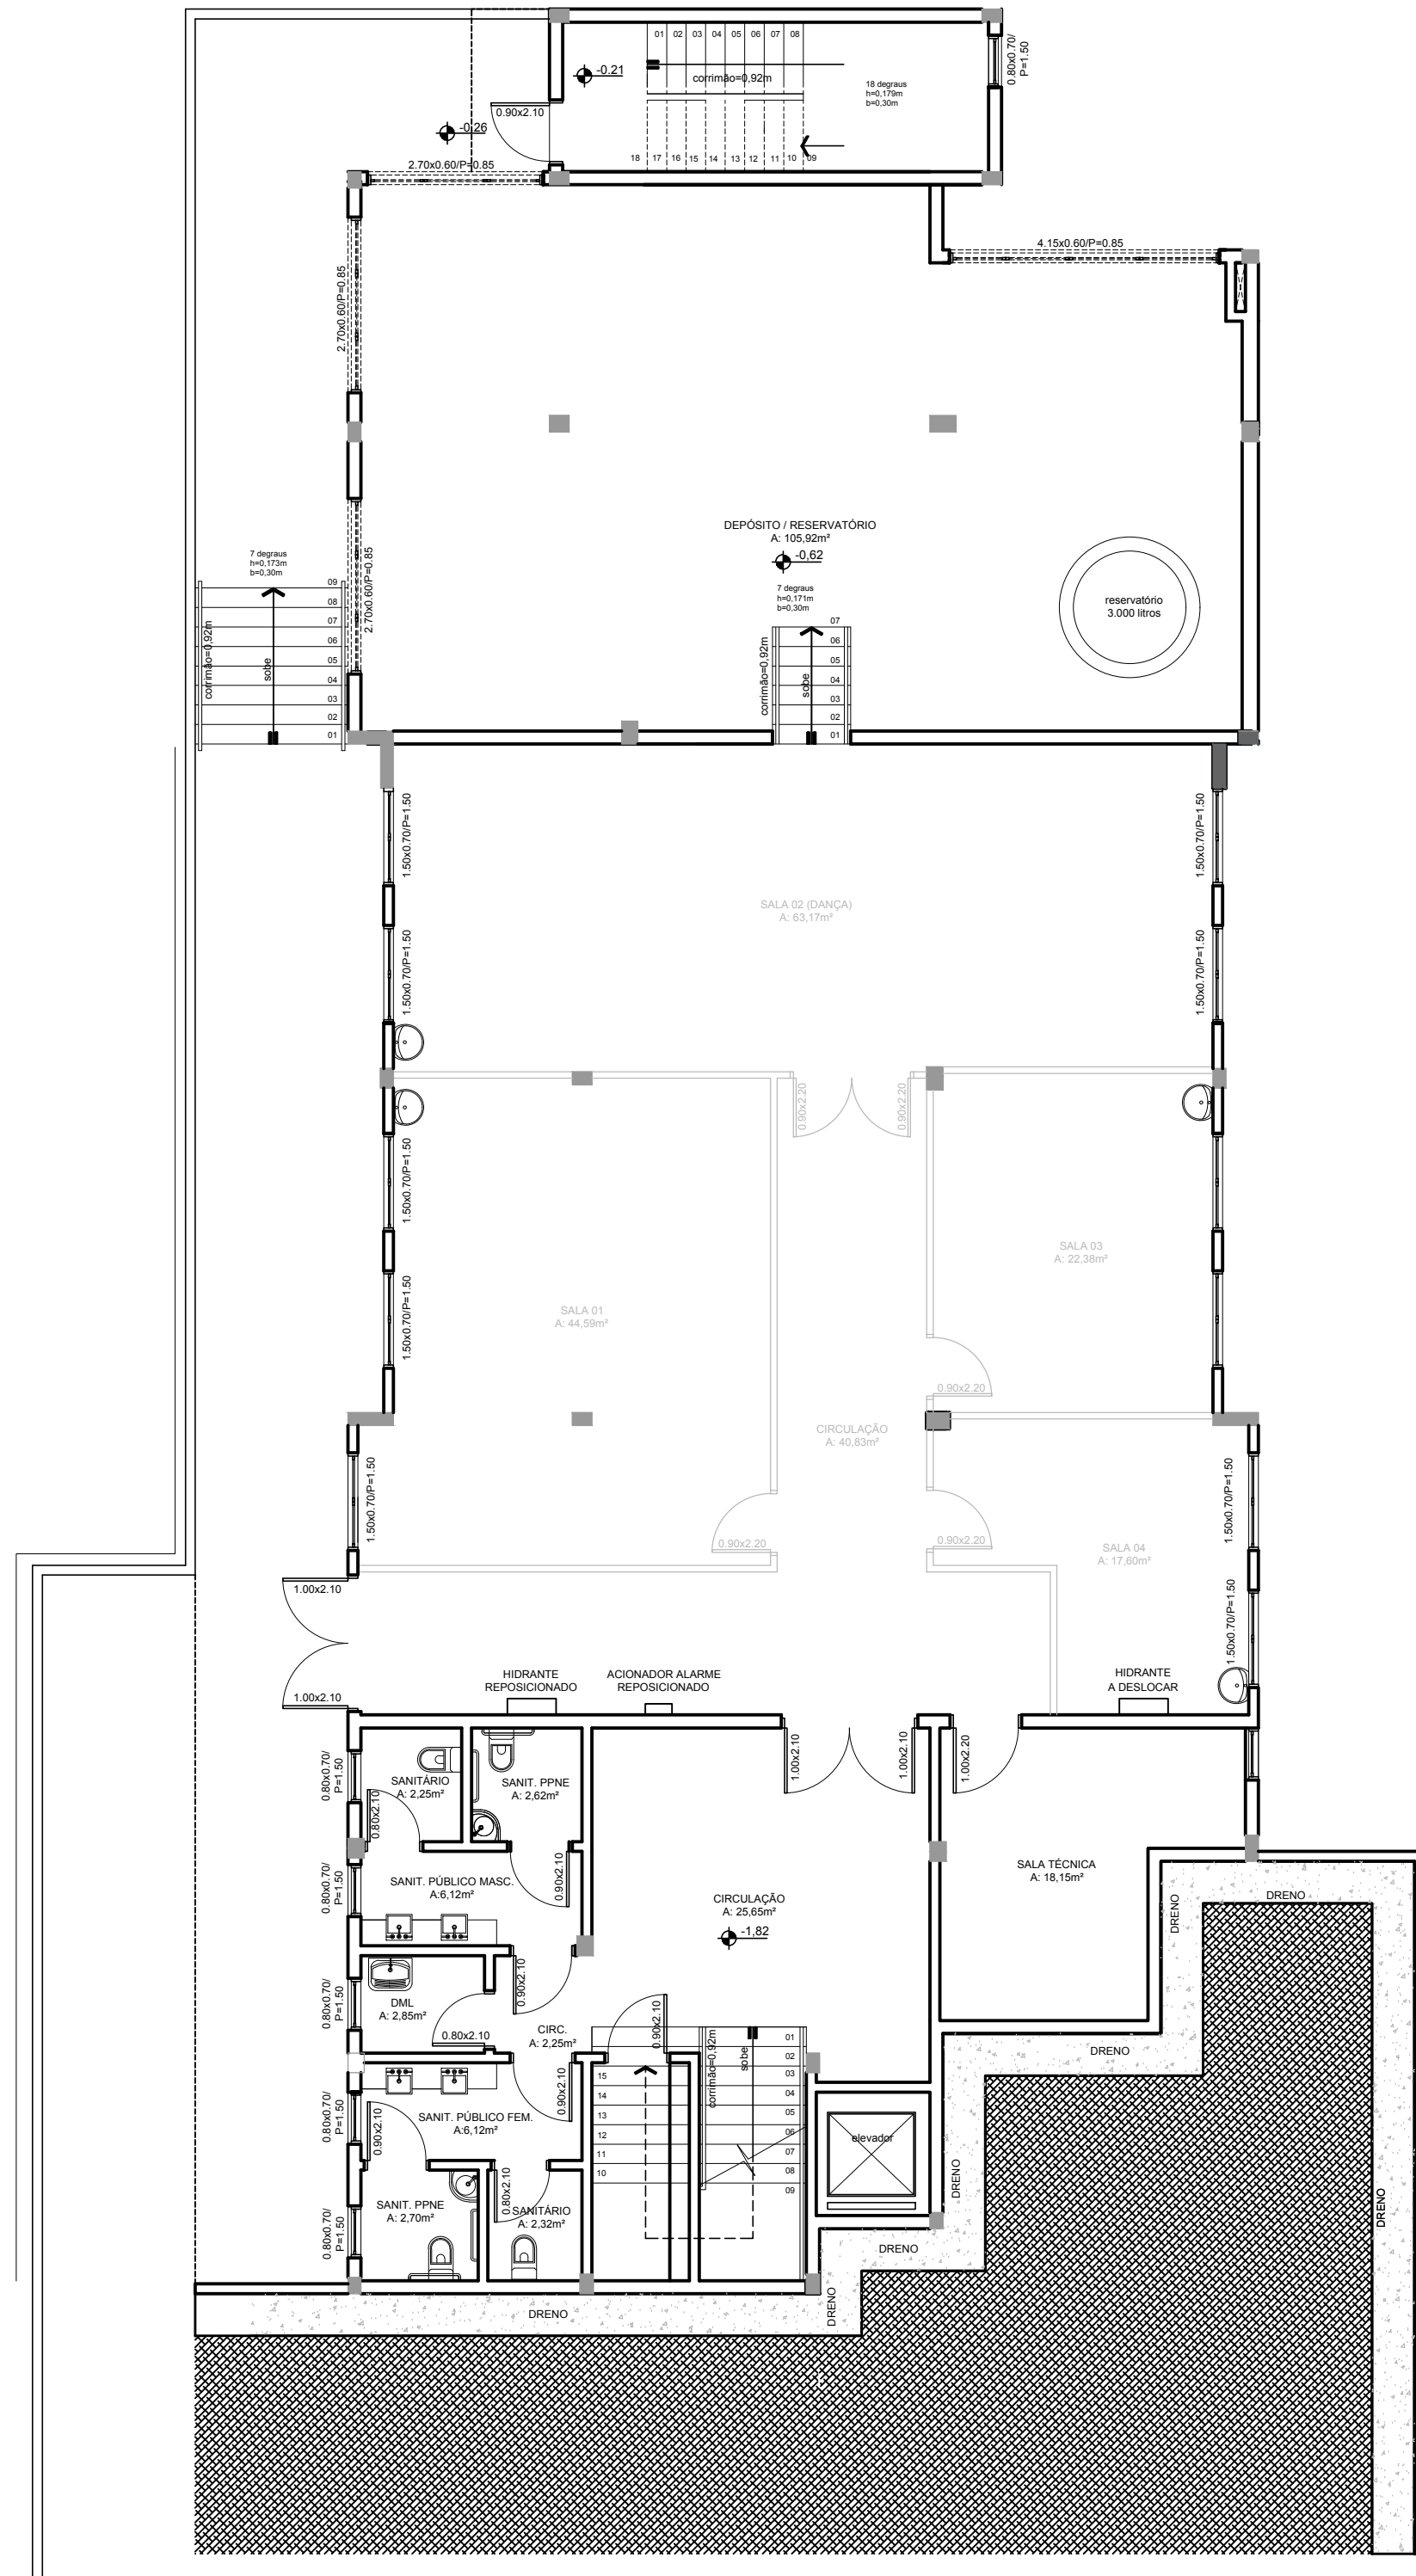


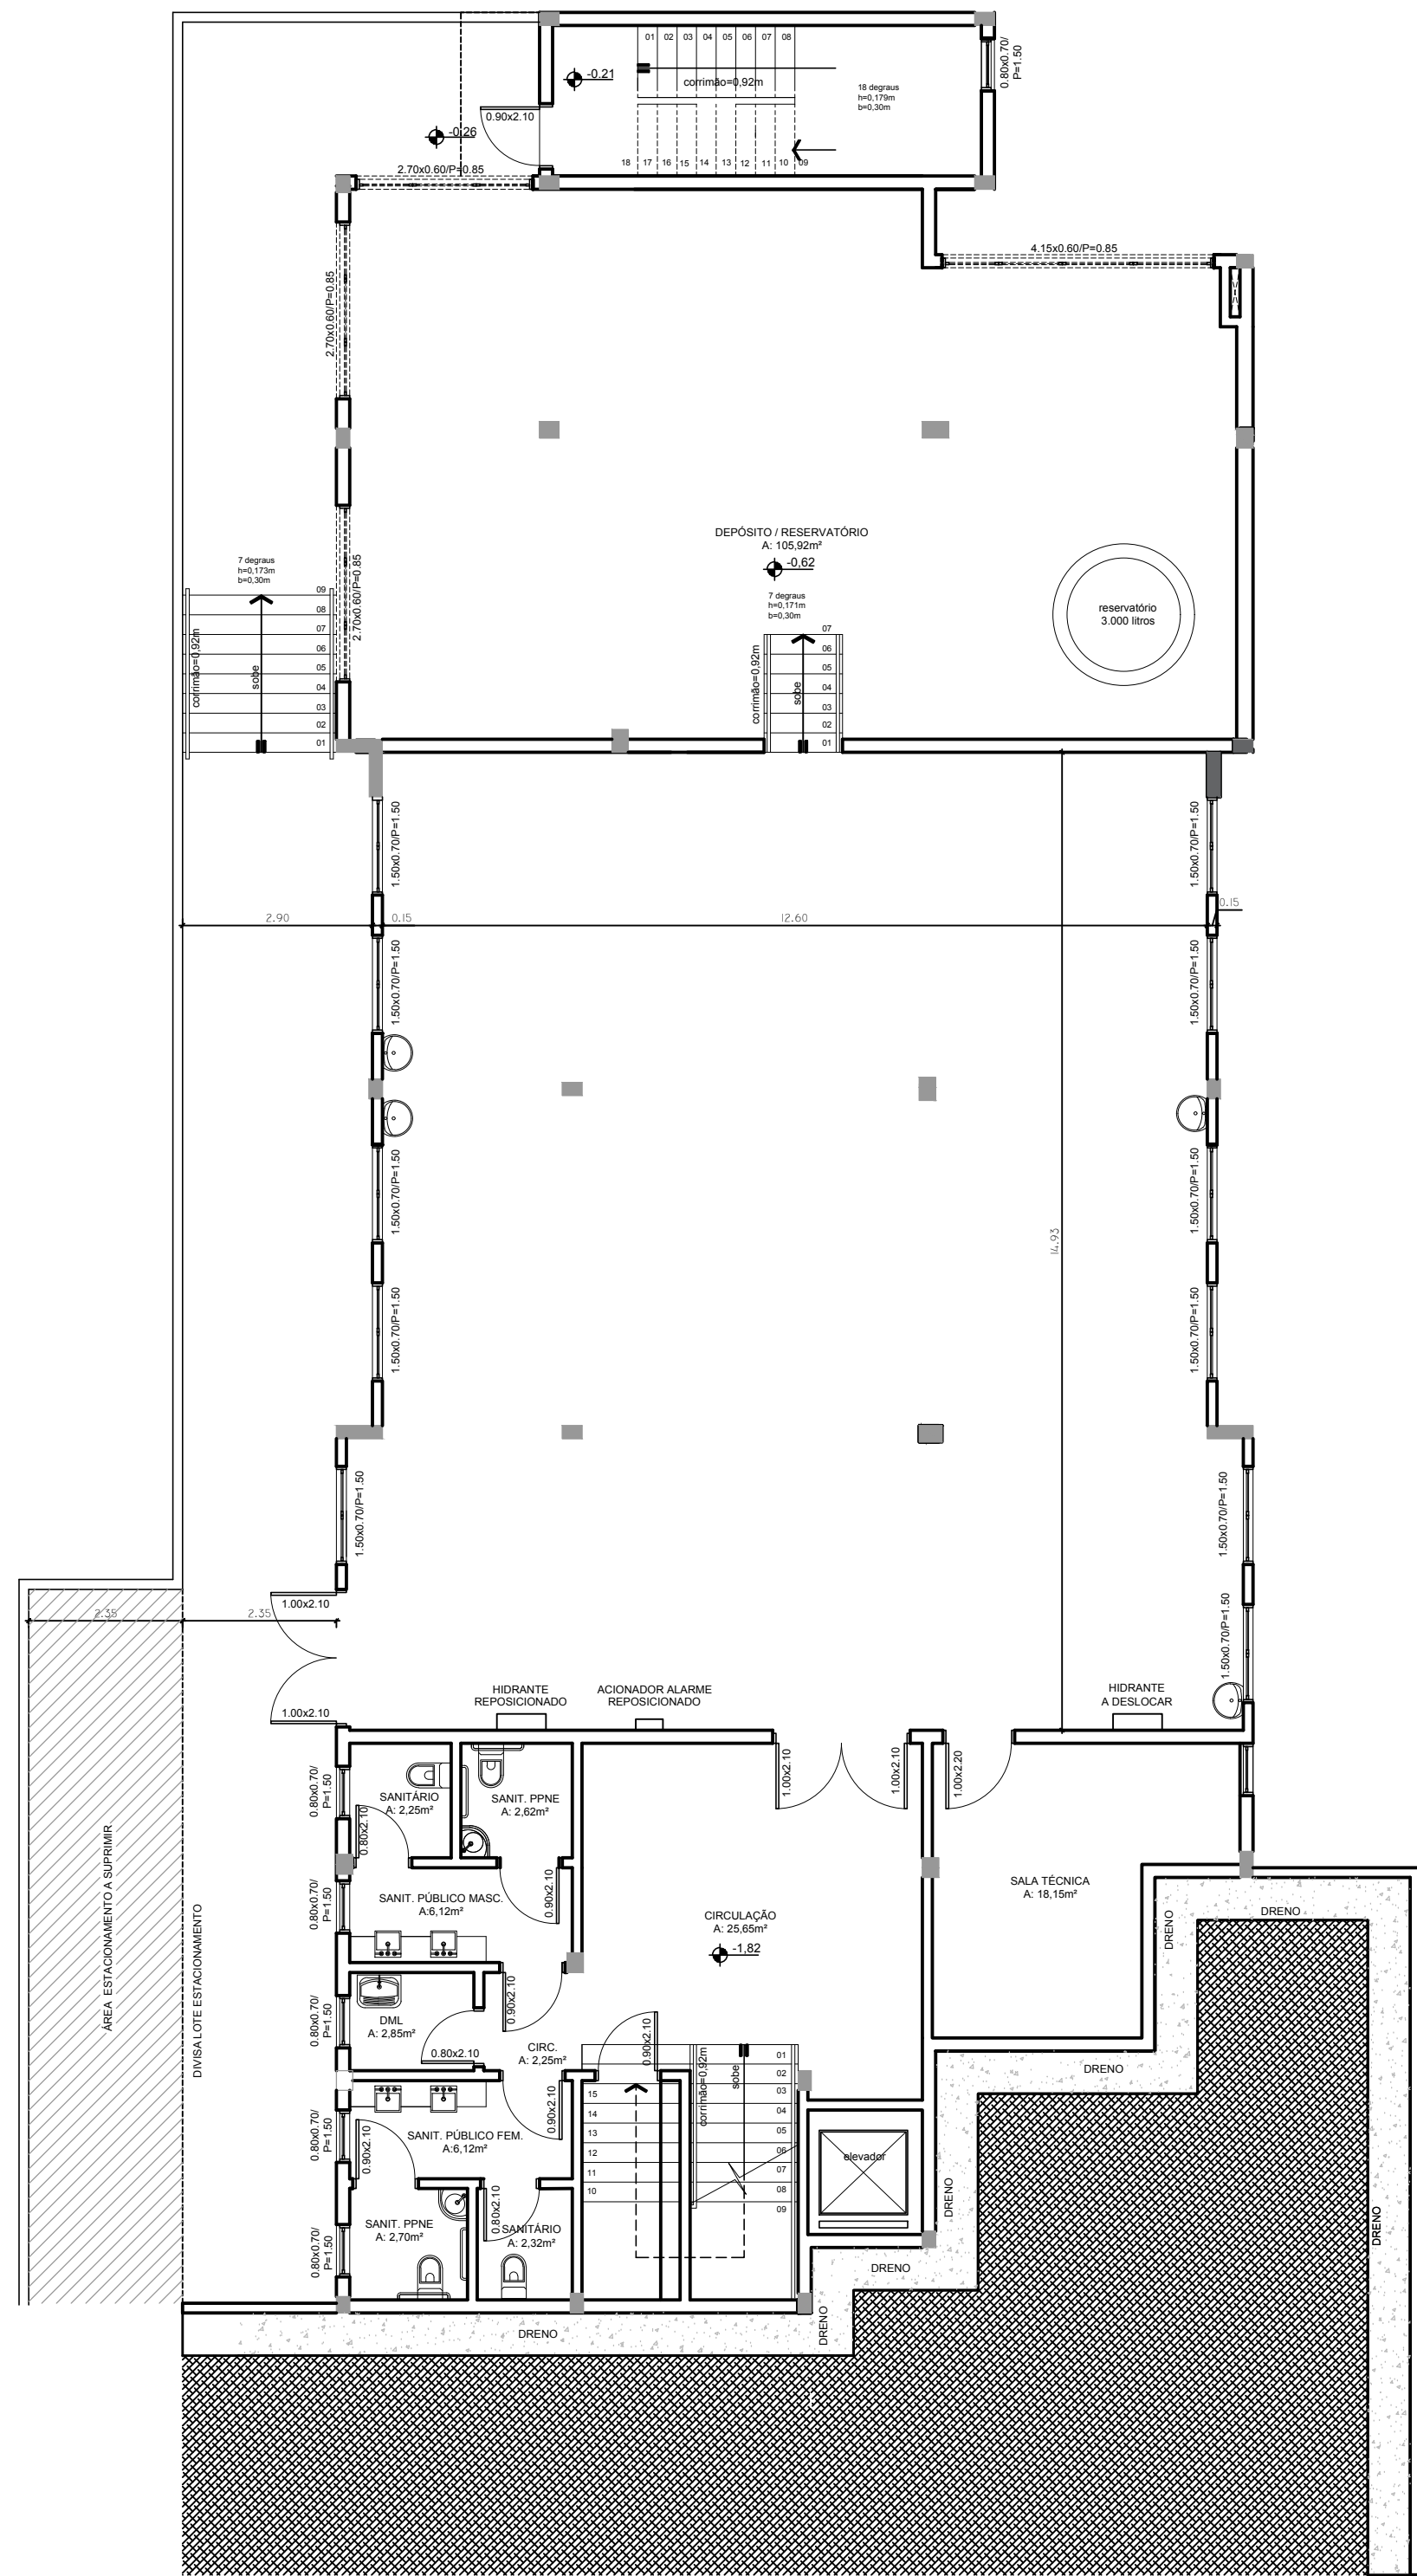

QUADRO DE CARGAS									
Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.
Q.T. - 01	Q.T. - 02	Q.T. - 03	Q.T. - 04	Q.T. - 05	Q.T. - 06	Q.T. - 07	Q.T. - 08	Q.T. - 09	Q.T. - 10
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO									
Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.
Q.T. - 01	Q.T. - 02	Q.T. - 03	Q.T. - 04	Q.T. - 05	Q.T. - 06	Q.T. - 07	Q.T. - 08	Q.T. - 09	Q.T. - 10
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W

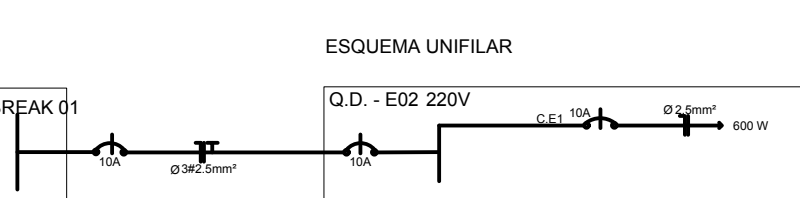

QUADRO DE CARGAS REDE ESTABILIZADA									
Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.	Q.T.
Q.T. - 01	Q.T. - 02	Q.T. - 03	Q.T. - 04	Q.T. - 05	Q.T. - 06	Q.T. - 07	Q.T. - 08	Q.T. - 09	Q.T. - 10
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W

LEGENDA

— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
— CARGAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Pav. Subsolo

Rede Estabilizada

Rede 380/220V

obs.: dimensões em metros

SEDE - CEREST FRONTEIRA NOROESTE / FUMSSAR			
PLANTAS BAIXAS TÉCNICAS - SUBSOLO			
: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA			
Escala	Data	Área Intervenção	Área Total
1/100	Jan/2020	269,34m²	1.298,97m²
Endereço			
Rua Boa Vista, 335 - Centro - Santa Rosa / RS - CEP: 98800-000			
Responsável Cerest Fronteira Noroeste			
Projeto			
ARQ. E URB. Marcos F. Carlini - CAURS A6732-0			

ARQ - 01

ELE - 01